


## ●吸音性能

JIS A 1409 : 1998に基づく試験機関による残響室法吸音率測定値

天井想定:ホームブローール 100mm

壁想定:ホームブローール 105mm

周波数 Hz	残響室法吸音率	
	天井想定	壁想定
100	0.19	0.22
125	0.26	0.41
160	0.38	0.67
200	0.62	0.77
250	0.82	1.00
315	0.97	1.12
400	1.00	1.12
500	1.02	1.10
630	1.06	1.10
800	1.06	1.09
1000	1.03	1.06
1250	1.01	1.04
1600	1.05	1.06
2000	1.08	1.06
2500	1.08	1.05
3150	1.08	1.04
4000	1.11	1.06
5000	1.12	1.06

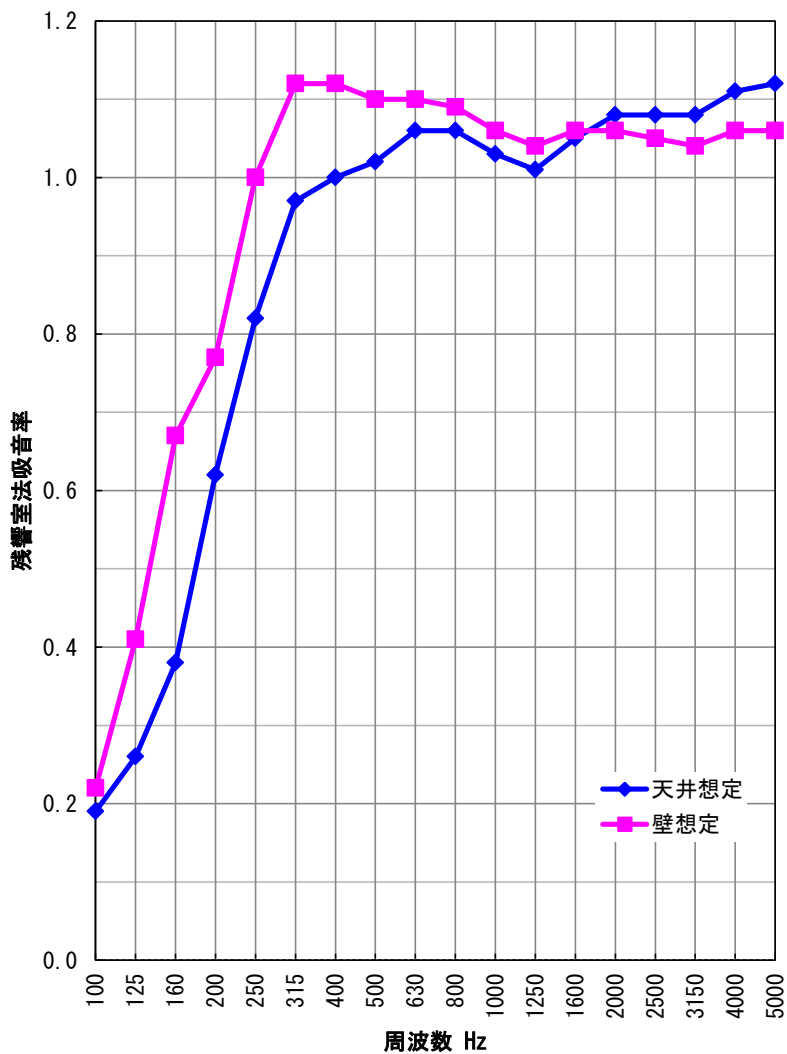

・上記数値は実測値であり保証値ではありません。